
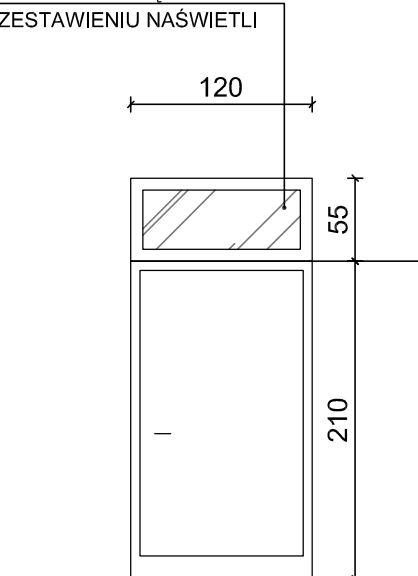
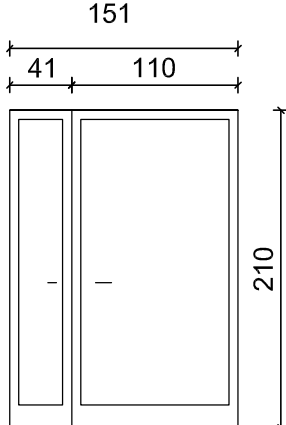
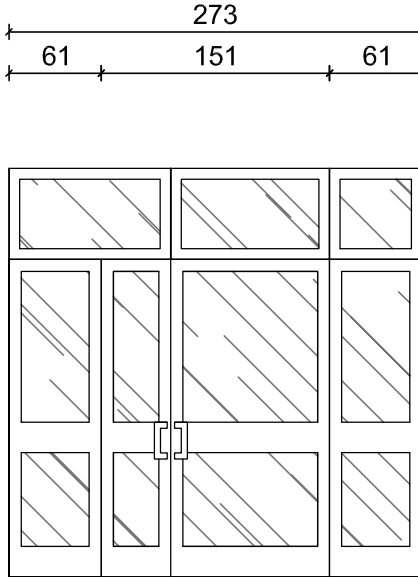


		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE				
SYMBOL		Dz1		Dz		S1
SCHEMAT		<div>NAŚWIETLE UJĘTE W ZESTAWIENIU NAŚWIETLI</div> 				 
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S ₀	1200		1510		2730
	H ₀	2100		2100		2100+60
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1100		1400		2730
	H	2000		2000		2700
		L	P	L	P	
NISKI PARTER		-	-	1	1	2
WYSOKI PARTER		1	1	-	-	-
RAZEM :		1	1	1	1	2
UWAGI :		drzwi aluminiowe pełne kolorystyka drzwi i ościeżnic wg rysunków elewacji				drzwi aluminiowe przeszklone . Szklenie szkłem bezpiecznym kolorystyka wg rysunków elewacji
		Ościeżnice drzwi - stalowe dokładne wymiary według wybranego systemu ,po wylonieniu producenta. Dla drzwi półtoraskrzydłowych szer. skrzydła zasadniczego = min 90 cm				

- UWAGI :
- 1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
 - 2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - 3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - 4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIC WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMOGI P.POŻ.)
 - 5. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ
 - 6. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI, PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

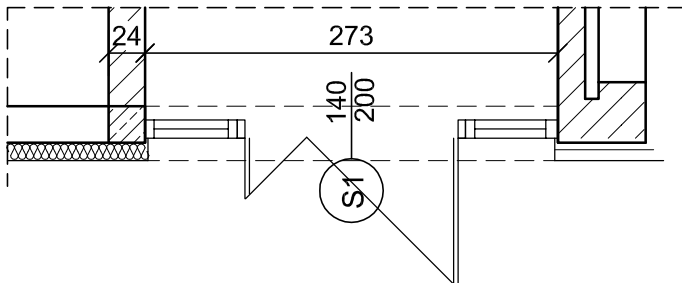

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	SZPITAL w Płońsku PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7	Stadium:	PBW
Przedmiot rysunku:	WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	Branża:	arch.
autor :		Data oprac.:	październik 2011
		nr rys.	D7
		Skala:	1 : 50

mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz
upr. nr 221/61 art. 361 P.B.