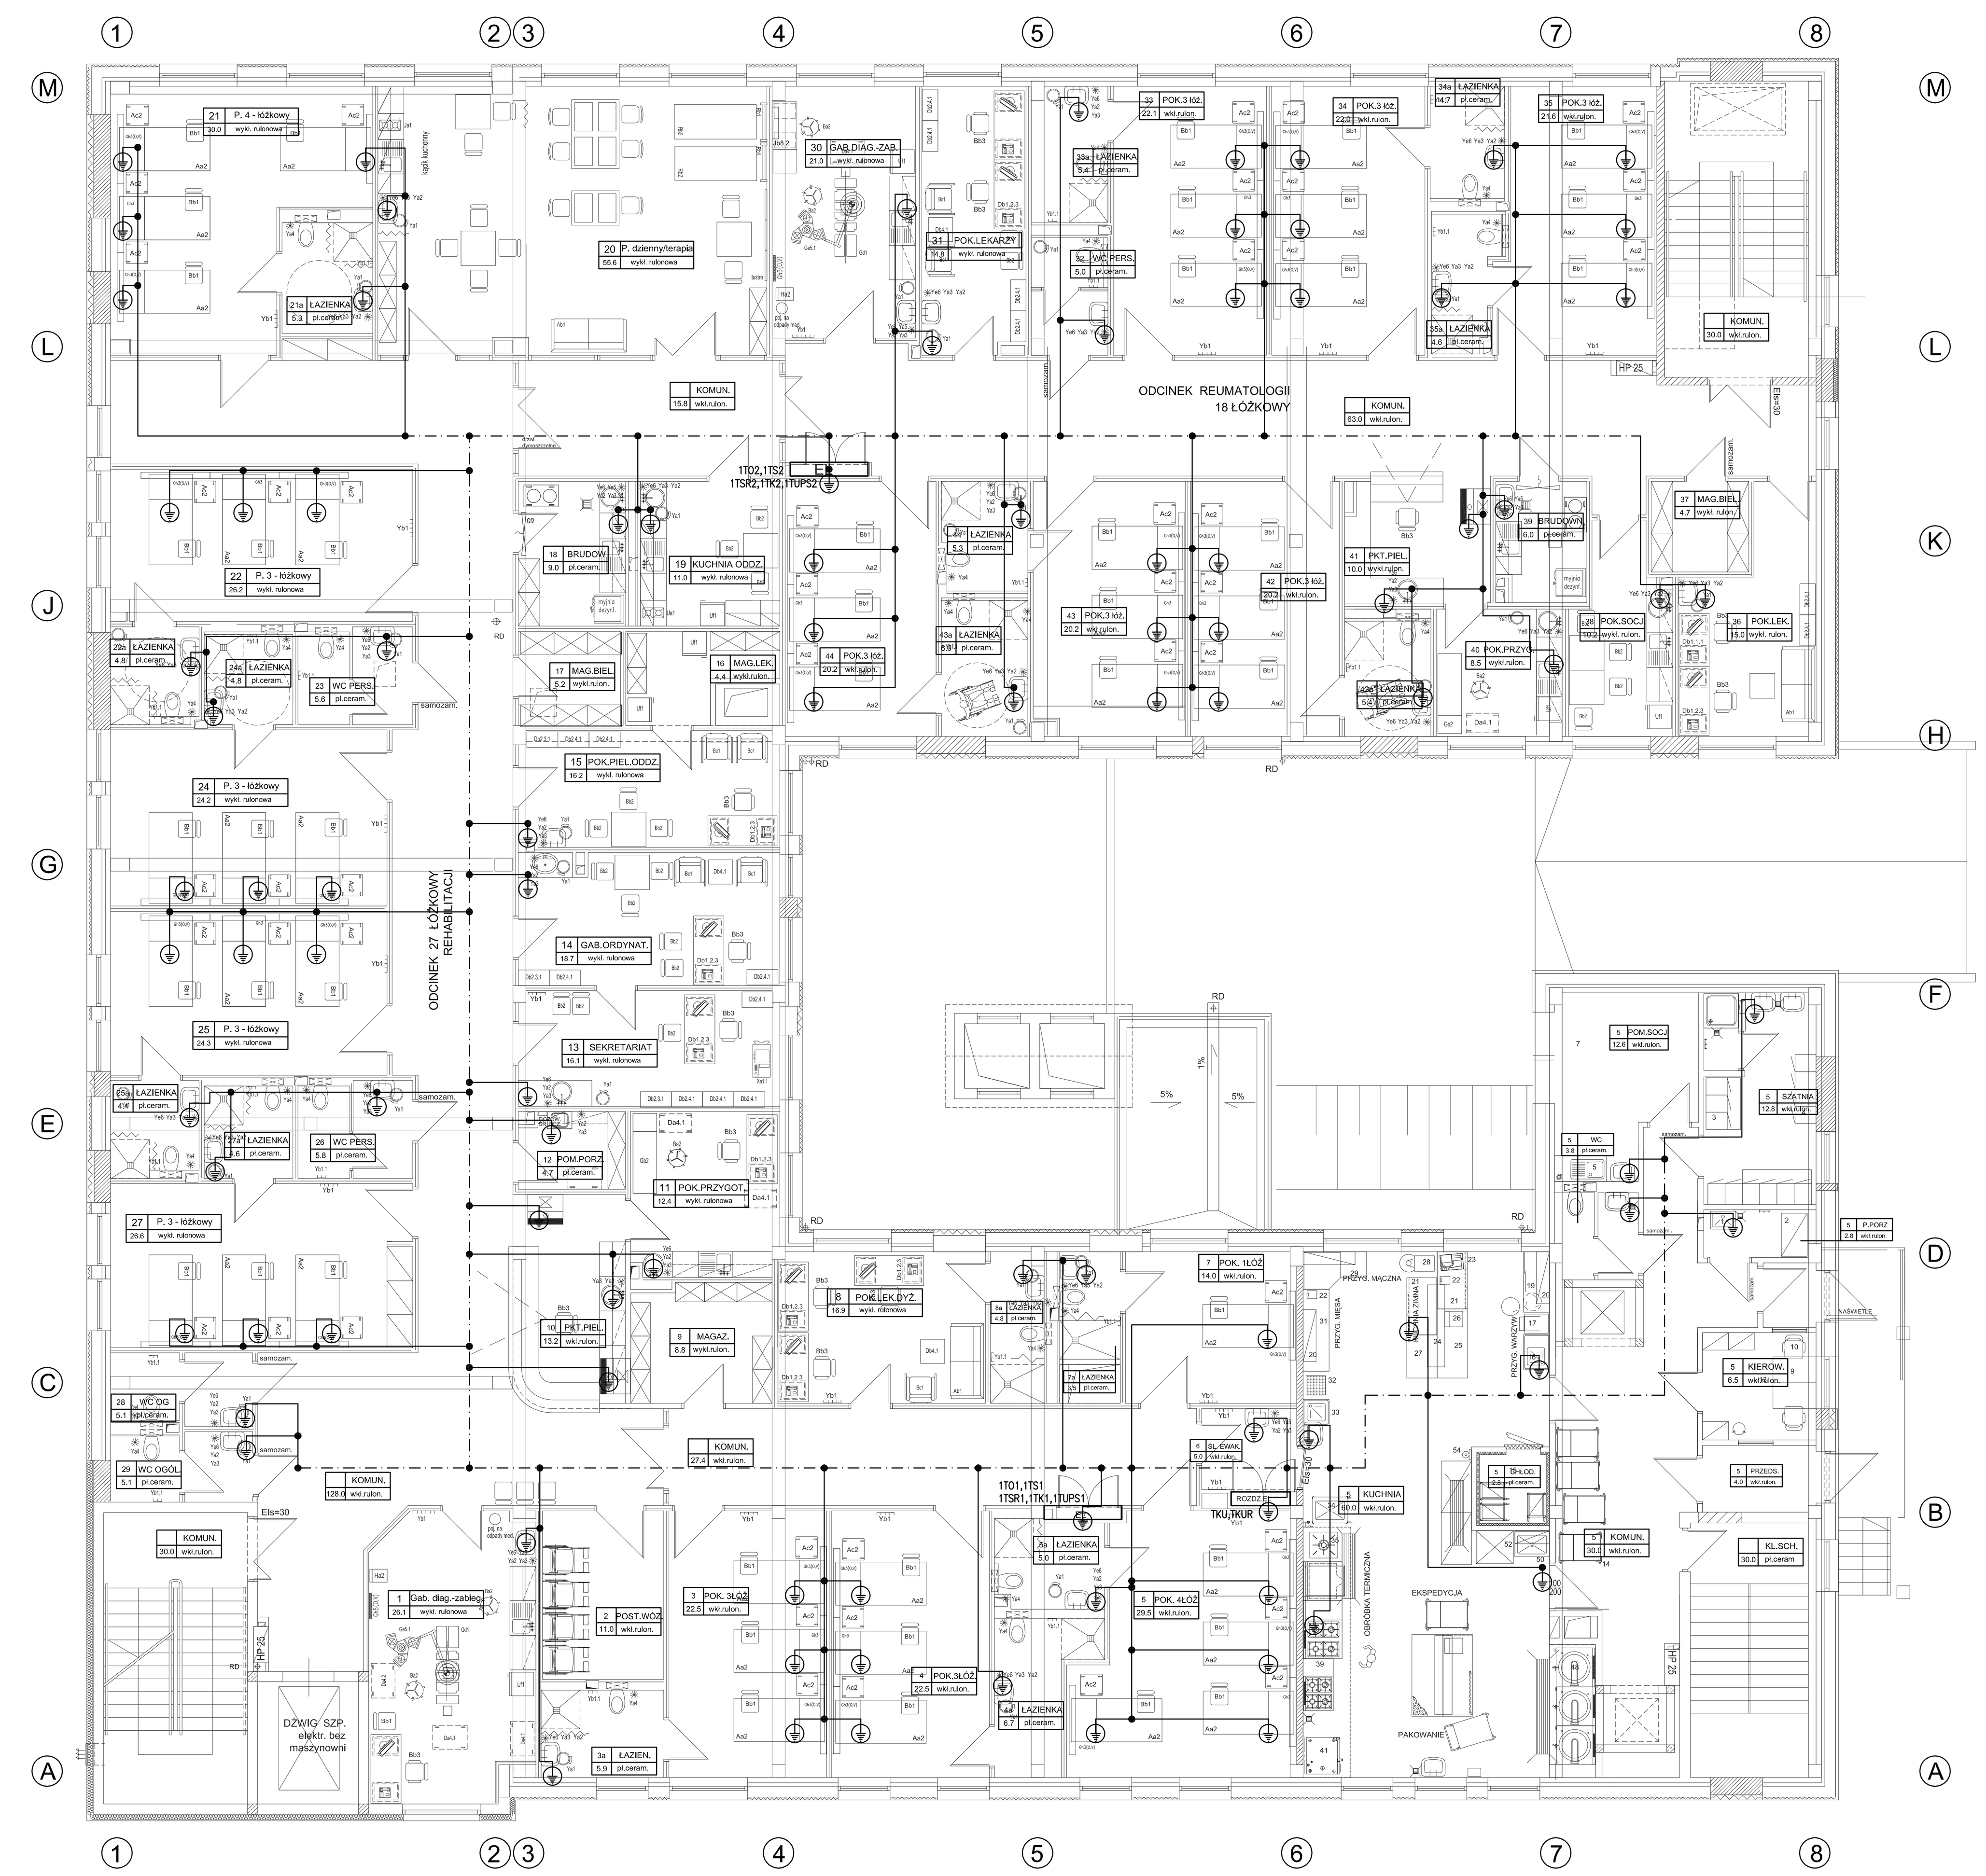

OZNACZENIA

- szyna uziemiająca, bednarka FeZn 30x4
- połączenia wyrównawcze i uziemienia dla sieci obwodów TN-C-S
- odgałężnik p/t
- uziemienie

UWAGI

1. Połączenia wykonać przewodem:
   - LgY6mm2 - do łączenia stalowych korytek kablowych do szyny PE w rozdzielnicach.
2. Poza wyszczególnionymi miejscami uziemień, uziemić należy (przewodem DY4):
   - podłogi antyelektrostatyczne
   - metalowe ościeżnice drzwi i okien
   - kanały wentylacyjne
   - korytka kablowe
   - rury C.O. i C.W.
   - rury gazów medycznych
   - rury wodno-kanalizacyjne
   - wszystkie inne konstrukcje stalowe.

Układ sieci TN-C-S

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

SPZZOZ w PŁOŃSKU
09-100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7

Przedmiot rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POZIOM WYSOKIEGO PARTERU

Projektował: inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75
Współpraca: mgr inż. Krzysztof Chłudziński, mgr inż. Mariusz Gieszcz, mgr inż. Marcin Piontkowski, mgr inż. Lech Teske, mgr inż. Łukasz Wielgus

sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78

Stadium: PW
Branża: elektryczna
Data oprac.: październik 2011
nr rys. E09
Skala: 1 : 100