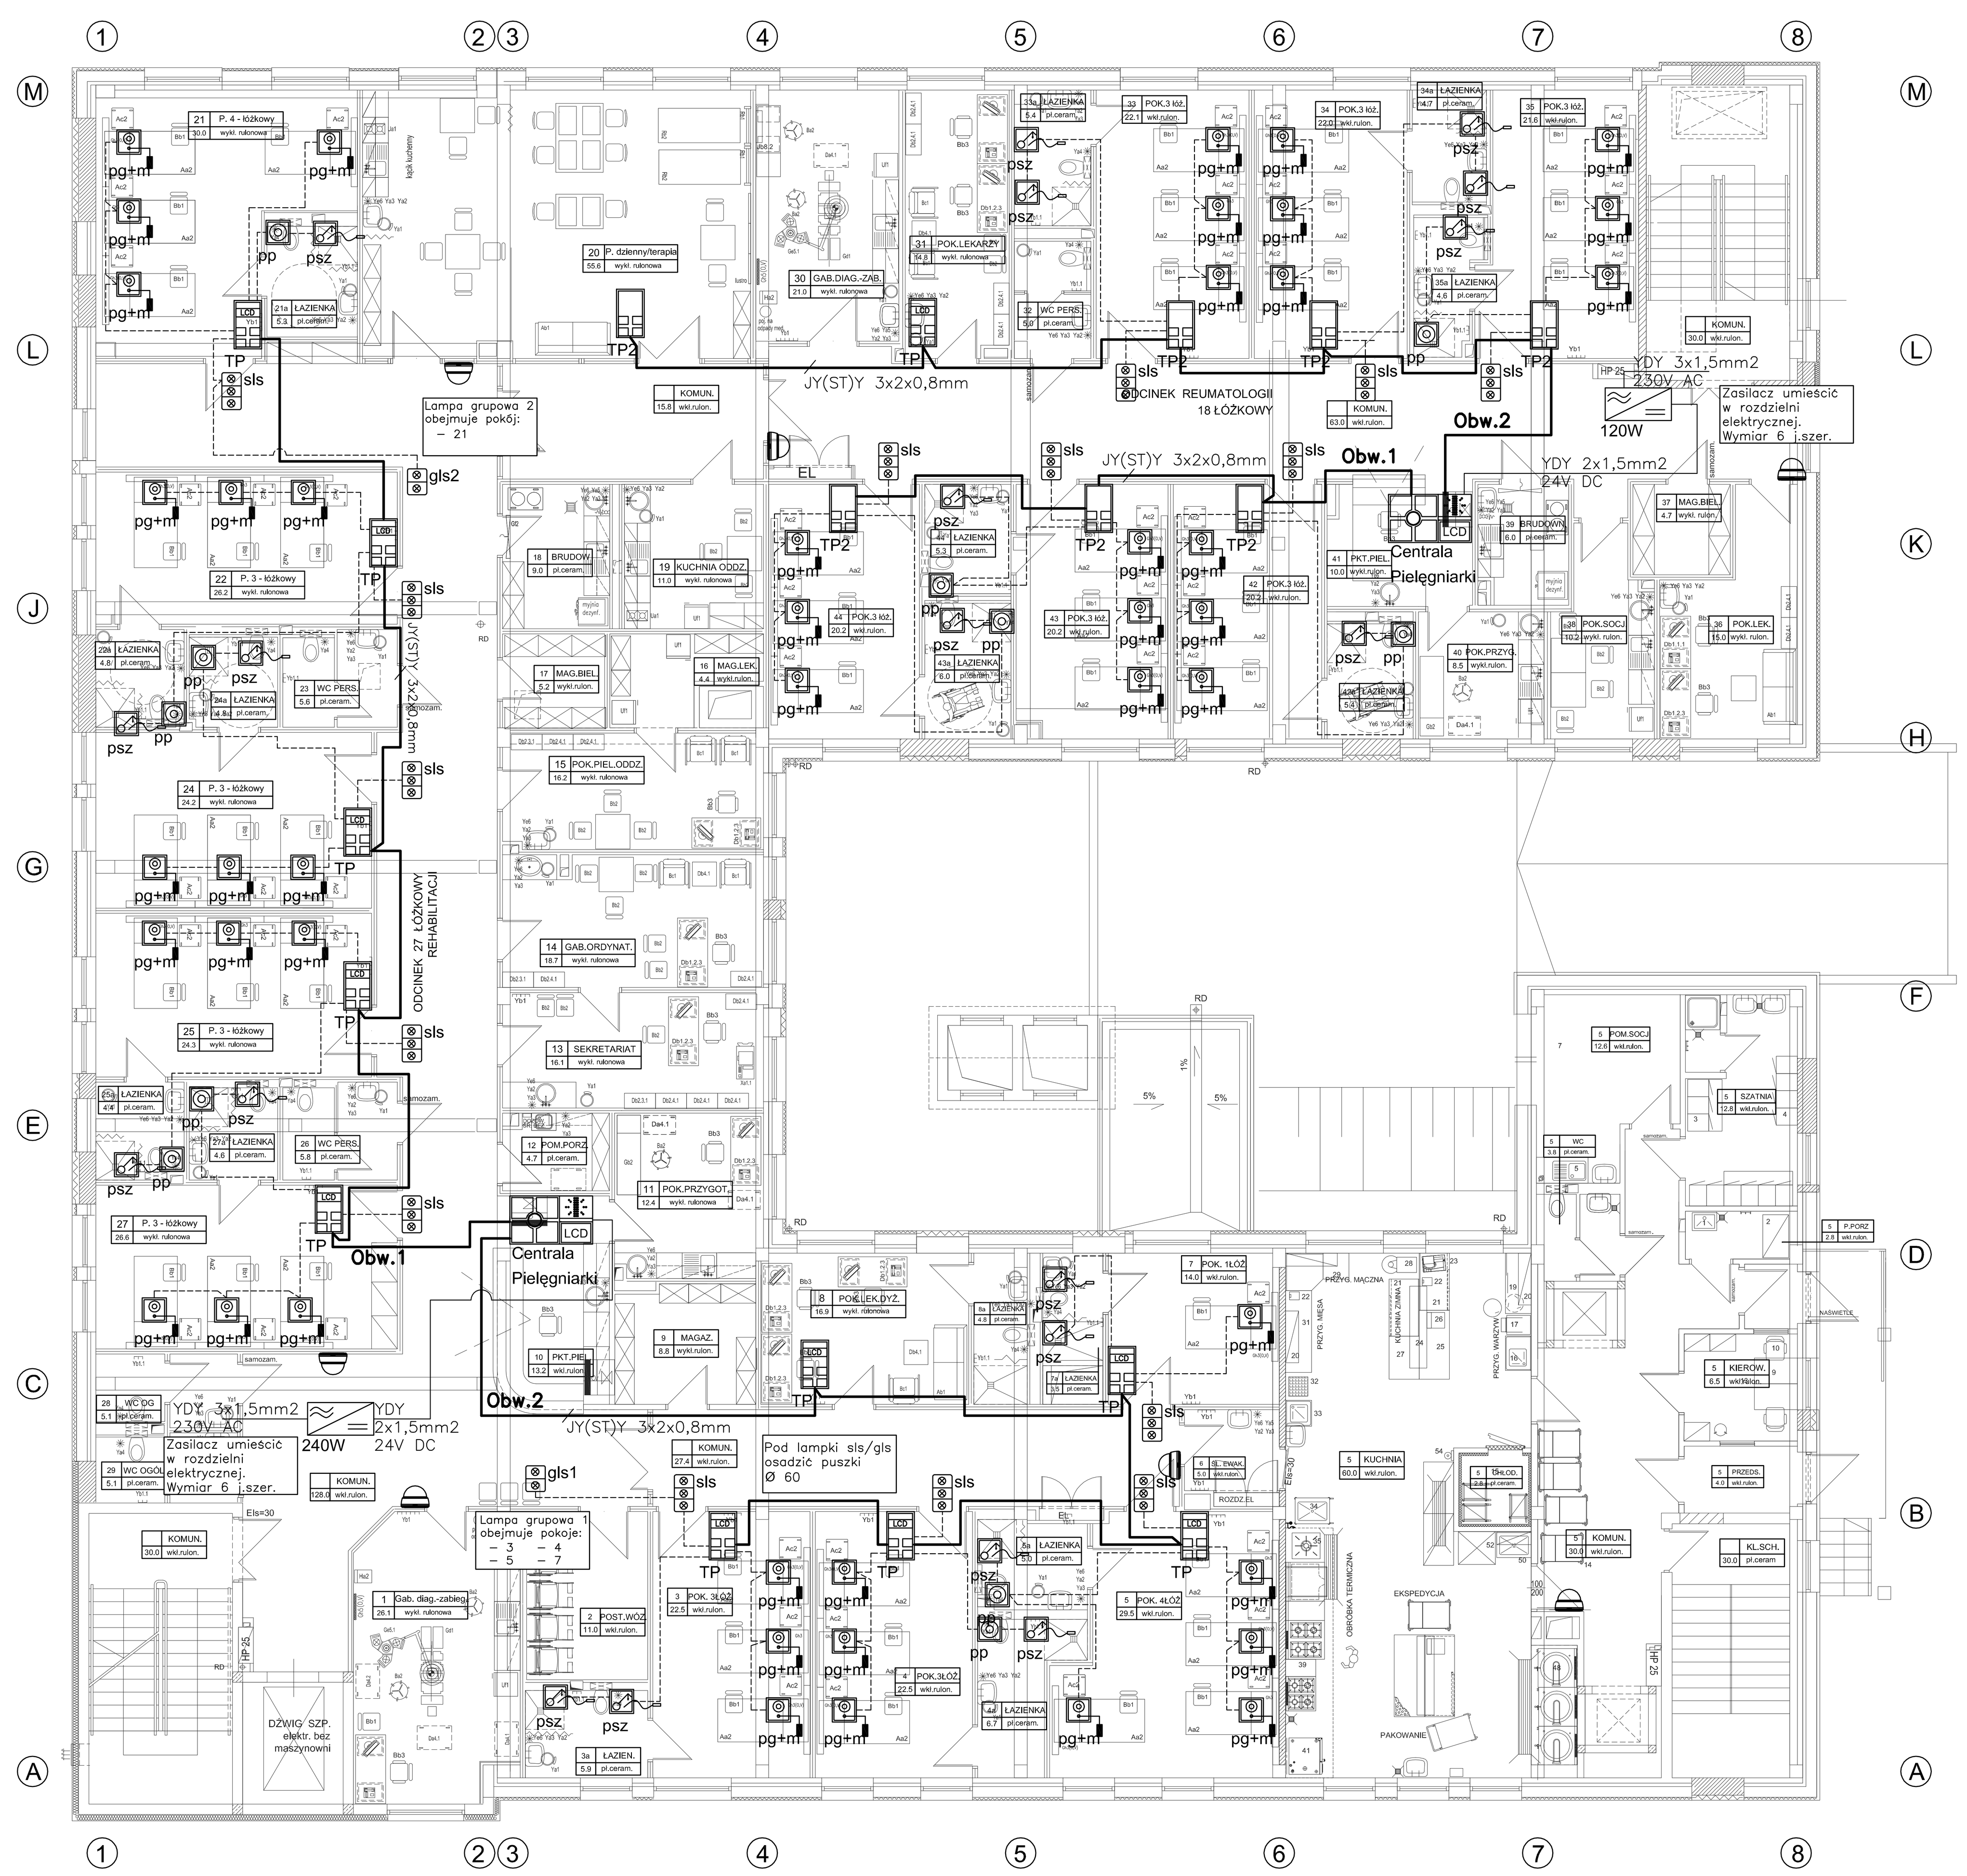

Legenda:

System przywoławczy Mediopt Care®
Schima Sp. z o.o.

Symbol	Opis
Centrala	Centrala systemowa, nr artykułu: 735000, montaż 1,6 – 1,8m
TP	Terminal Pacjenta TP– wezw lekarza i wyśw LCD, nr artykułu: 735021, montaż 1,6 – 1,8m
TP2	Terminal Pacjenta TP2 – wezw lekarza, nr artykułu: 735031, montaż 1,6 – 1,8m
sls	Lampka salowa 3 kolory, nr artykułu: 735490, montaż 2,2m nad drzwiami
gls	Lampka grupowa 2 kolory, nr artykułu: 735480, montaż 2,2
psz	Przycisk przywoławczy sznurkowy, nr artykułu 735100, montaż 2,2m
pp	Przycisk przywoławczy, nr artykułu 735090, montaż 0,7–1,5m
pg+m	Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem, nr artykułu 735164 + 733480
240W	Zasilacz stabilizowany 24V DC, 10A, 240W, nr artykułu 957452
120W	Zasilacz stabilizowany 24V DC, 5A, 120W, nr artykułu 957451
linia ciągła	Magistrala korytarzowa np. JY(ST)Y 3x2x0,8mm
linia przerywana	Magistrala salowa np. YTKSY 3x2x0,5mm

System CCTV

- Kamera sieciowa kopułkowa D&N ICR 1/3" HD, CMOS, 1,3MPx, Obsługa formatu 16:9, PoE, wbudowany obiektyw 2,8–10mm
- Kamera sieciowa 1/3" Super HAD PS CCD, 1,3MPx, H.264, 4CIF WDR, PoE, D&N ICR, Slot SD,Obsługa formatu 16:9
- Monitor 24", rozdzielczość 1920x1200, jasność 400 Cd/m2, Kontrast 1000:1
- Zestaw do rejestracji i obsługi kamer

System COMMEND

- Stacja intercomowa + kontrola przejścia naścienna
- Stacja biurowa EE811 dwu przewodowa z wyświetlaczem graficznym

UWAGI I OZNACZENIA NA RYSUNKU NR E59.

Układ sieci TN-C-S

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36		
Obiekt: SPZZOZ w PŁOŃSKU 09-100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7		Stadium: PW
Przedmiot rysunku: PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ, CCTV ORAZ KONTROLI DOSTĘPU - RZUT WYSOKIEGO PARTERU.		Branża: elektryczna
Projektował: inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75 Współpraca: mgr inż. Krzysztof Chłudziński mgr inż. Mariusz Gieszcz mgr inż. Marcin Piontkowski mgr inż. Lech Teske mgr inż. Łukasz Wielgus	sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78	Data oprac.: październik 2011 nr rys. E13 Skala: 1 : 100