Obwód	TGUPS:1	TGUPS:2	TGUPS:3	TGUPS:4	TGUPS:5	TGUPS:6		Pi [kW]
Odbiornik	zasilanie tablicy 0TUPS	zasilanie tablicy 1TUPS1	zasilanie tablicy 1TUPS2	zasilanie szafy PPD	zasilanie wył. gł. ppoż	zasilanie serwera GE300	rezerwa miejsca 30%	21,6
								Pz [kW]
								16,69
								I [A]
								29,9

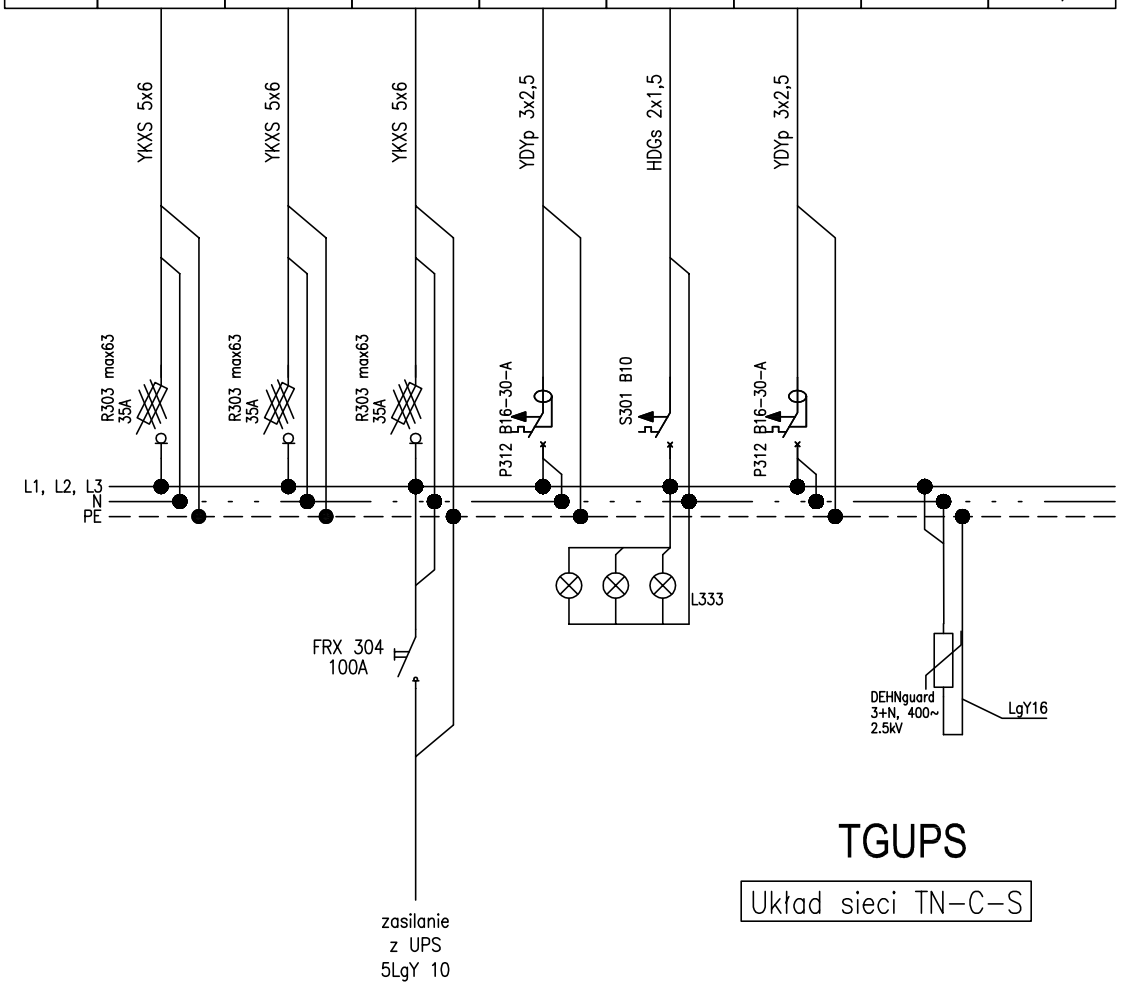

TGUPS

Układ sieci TN-C-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w rozdzielnicy typu XL3-160, o wymiarach 750x575x166 prod. Legrand.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: SPZZOZ w PŁOŃSKU 09-100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7		Stadium: PW
Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY "TGUPS".		Branża: elektryczna
Projektował : inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75 Współpraca: mgr inż. Krzysztof Chludziński mgr inż. Mariusz Gieszcz mgr inż. Marcin Piontkowski mgr inż. Lech Teske mgr inż. Łukasz Wielgus	sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78	Data oprac.: październik 2011 nr rys. E16 Skala: --------