


Obwód	OTS2:16	OTS2:17	OTS2:18	OTS2:19	OTS2:20	Pi [kW]		
Odbiornik	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	zasil. wanny	zasil. ist. tablic węzła CO	zasilanie wentylatora	64,0kW		
Numer pom.	16	16	16	16	16	Pz [kW]		
Moce jednostkowe	2x1,0 kW 2x0,3 kW	2x0,3 kW 1x1,0 kW	1x2,5 kW		1x0,04 kW	32,6kW		
Pi [kW]	2,6	1,6	2,5	10,0	0,04	I [A]		
						58,9A		



OTS2 cz.2 z 2

Układ sieci TN-C-S

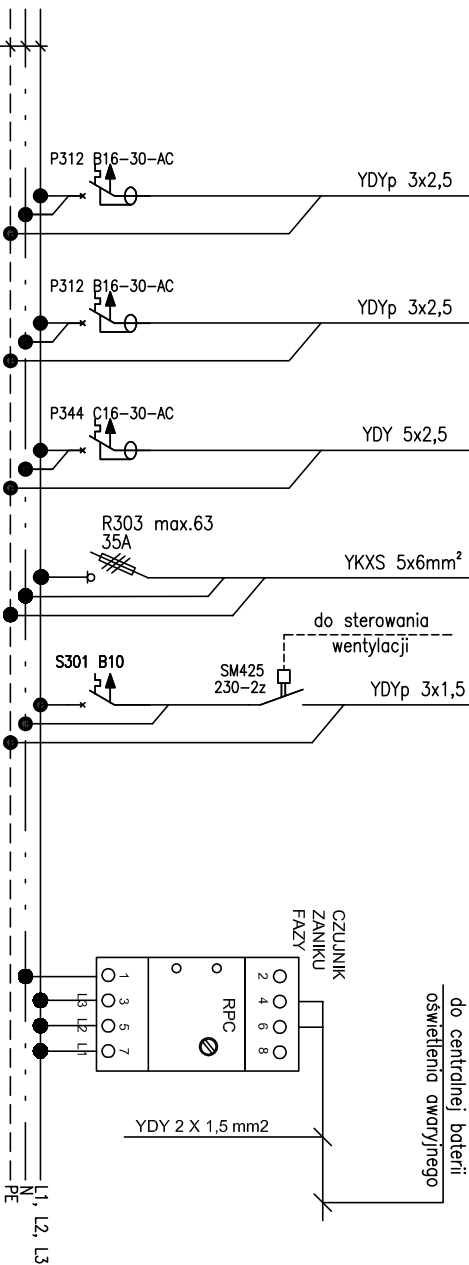

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

<div> <div>Obiekt:</div> <div>SPZZOZ w PŁOŃSKU</div> </div>	<div> <div>Stadium:</div> <div>PW</div> </div>
<div> <div>Przedmiot rysunku:</div> <div>SCHEMAT IDEOWY TABLICY "ITS2" cz.2 z 2</div> </div>	<div> <div>Branża:</div> <div>elektryczna</div> </div>
<div> <div>Projektował :</div> <div>inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75</div> </div>	<div> <div>Data oprac.:</div> <div>październik 2011</div> </div>
<div> <div>Współpraca:</div> <div>mgr inż. Krzysztof Chludziński</div> <div>mgr inż. Mariusz Gieszc</div> <div>mgr inż. Marcin Pionkowski</div> <div>mgr inż. Lech Teske</div> <div>mgr inż. Łukasz Wielgus</div> </div>	<div> <div>sprawdzający :</div> <div>mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak</div> </div>
<div> <div>nr rys.</div> <div>E25</div> </div>	<div> <div>Skala:</div> <div>-----</div> </div>