EURO ZB.1

SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – SCHEMAT IDEOWY

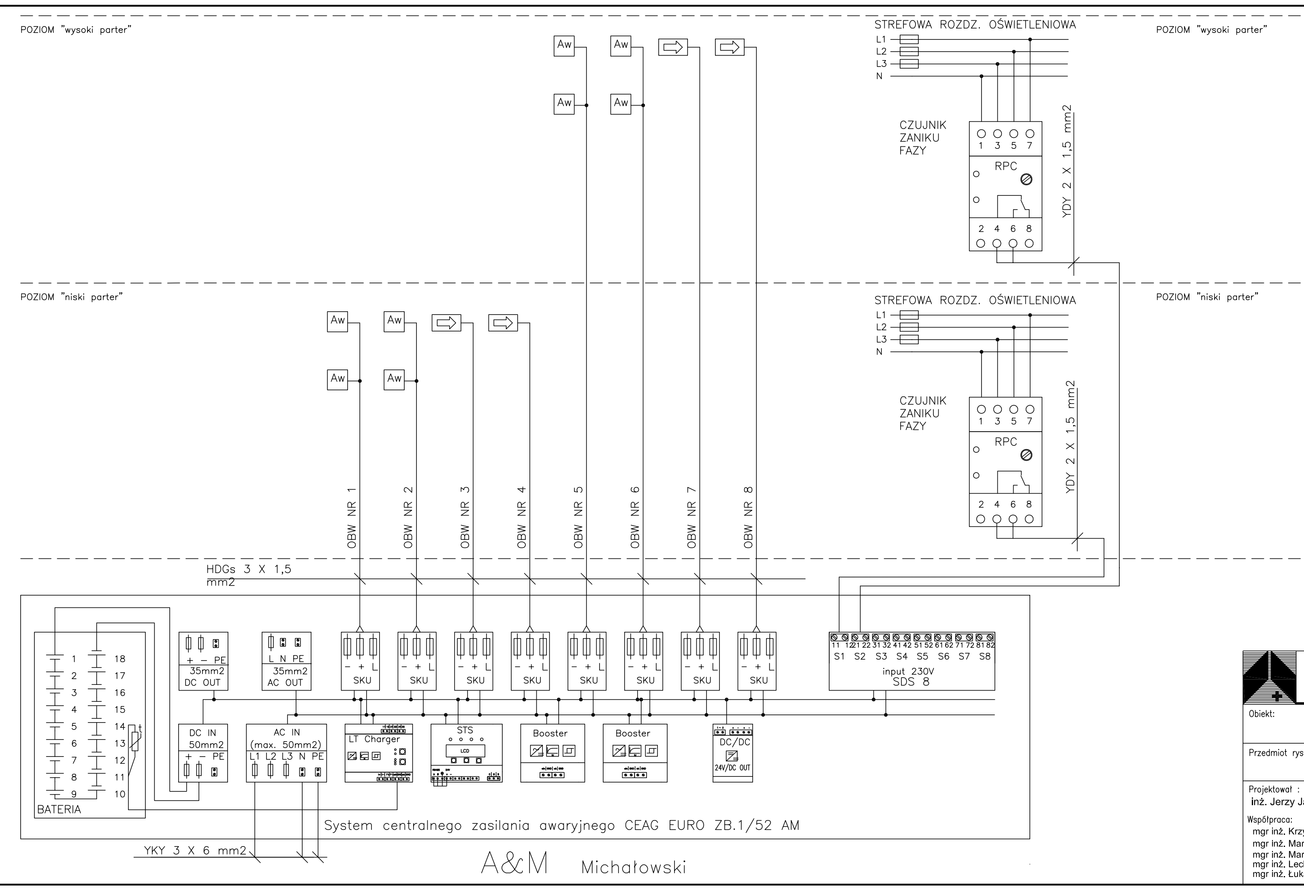

UWAGA:
– ZASTOSOWANO SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY CEAG Z MONITORINGIEM OBWODÓW
– OPRAWY, KTÓRE MAJĄ BYĆ DWUFUNKCYJNE (AWARYJNO SIECIOWE) NALEŻY WYPOSAŻYĆ W MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY LMP–1
– INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO – UKŁAD SIECI IT (Z BATERII)
– OBWODY OŚWIETLENIOWE WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 3x1,5
– ZASTOSOWAĆ BATERIĘ BEZOBSŁUGOWA O ŻYWOTNOŚCI 10 LAT (18 BLOKÓW 12 WOLTOWYCH)
– CAŁOŚĆ DOSTAWY FIRMA A&M MICHAŁOWSKI

OZNACZENIA

OPRAWA KIERUNKOWA ŚWIETLÓWKA 1*8W /OPRAWA Z ZAPŁONEM ELEKTRONICZNYM/

Aw CEAG 22011 8W

Aw CEAG 6001.2 IP65 8W

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90–562 Łódź, ul. Cegłowa 11 tel./fax 639–50–36

Obiekt: SPZZOZ w PŁOŃSKU 09–100 PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7	Stadium: PW
Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY CENTRALNEJ BATERII OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.	Branża: elektryczna
Projektował : inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75	sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78
Data oprac.: październik 2011	
Współpraca: mgr inż. Krzysztof Chludziński, mgr inż. Mariusz Gleszcz, mgr inż. Marcin Płońkowski, mgr inż. Lech Teske, mgr inż. Łukasz Wiełgus	nr rys. E55
	Skala: — — —