



PRZEDSTAWIONE STYKI WSKAZNIKOW KRAŃCOWYCH
ODPOWIADAJĄ KLAPIE W POZYCJI BEZPIECZENSTWA
(KLAPA OTWARTA)

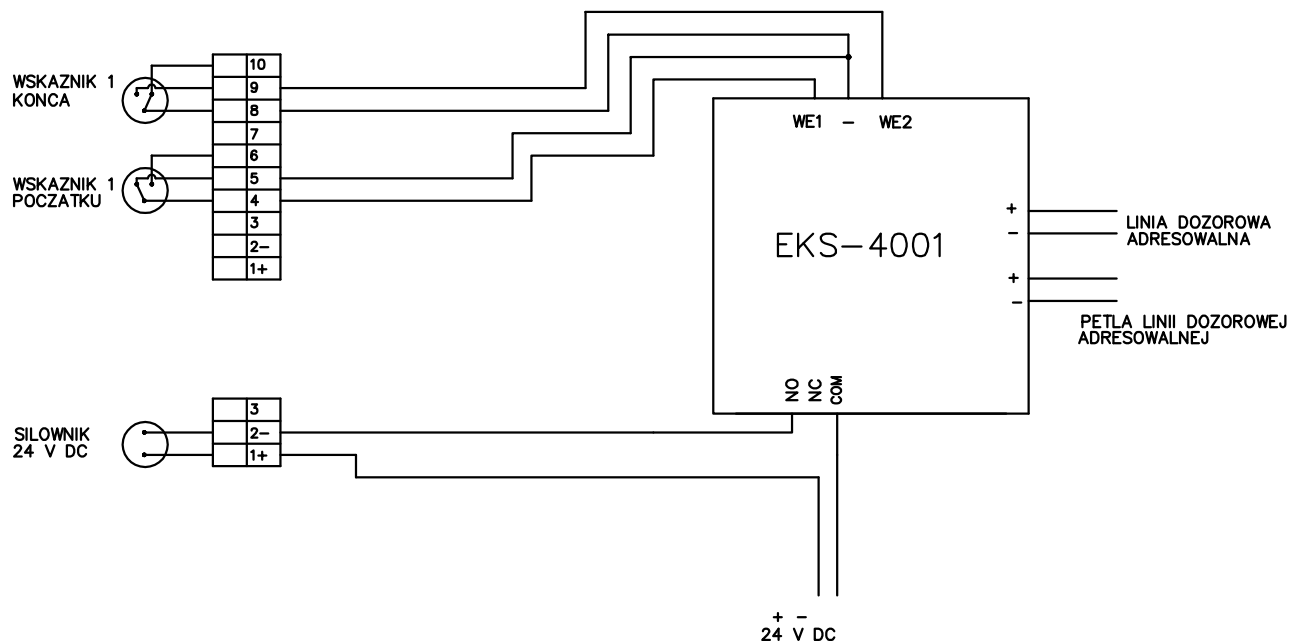

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:

SPZZOZ w PŁOŃSKU ul. Sienkiewicza 7
BUDYNEK E - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ODDZIAŁ REHABILITACJI I KUCHNIA SZPITALNA

Stadium:

PW

Przedmiot rysunku:

INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU
SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA KLAP P.POŻ.

Branża:

TT

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. ANNA BOROWSKA
upr. nr 277/90 WŁ

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. JOANNA STRZELECKA
upr. nr 24/93 WŁ

Data oprac.:
10. 2011

nr rys.

5

Skala:

-